FASCICOLO TECNICO

Dichiarazione di conformità

dell'impianto alla regola dell'arte

DICHIARAZIONE N° **0002-2026**

DATA **07-10-2026**

Copia per: Ditta - Dichiarante

IMPIANTO

COMMITTENTE
Neri Anna

TIPOLOGIA (D.M. 37/08)
Impianti a gas uso domestico — UNI 7129 / UNI 7131 — lettera E

INDIRIZZO
Via Garibaldi 25

COMUNE
20010 Bareggio (MI)

OPERE REALIZZATE
Realizzazione di nuovo impianto interno a gas metano per uso domestico, dal contatore all'appartamento: tubazione in rame da 22 mm a vista e sottotraccia, rubinetti di intercettazione, alimentazione di una caldaia murale a condensazione da 24 kW (tipo C, stagna) installata in cucina e di un piano cottura con dispositivo di sorveglianza fiamma. Evacuazione dei fumi con camino singolo a tetto in acciaio inox, aerazione del locale cucina con apertura permanente da 200 cm².

INTERVENTO
Nuovo impianto

RESPONSABILE TECNICO
MARIO ROSSI

COMPOSIZIONE DEL FASCICOLO

- ☑ Scheda 0 — Dichiarazione di conformità
- ☑ Scheda B — Relazione schematica impianto
- ☑ Scheda C — Relazione tipologica dei materiali: apparecchi
- ☑ Scheda D — Relazione tipologica dei materiali: materiali e componenti
- ☑ Scheda E — Verifiche
- ☑ Scheda F — Libretto d'uso e manutenzione
- ☑ Scheda G1 — Composizione fascicolo e sezione finale
- ☑ Ricevuta di consegna al committente

IMPRESA INSTALLATRICE

IMPIANTI DEMO S.R.L.

Via Roma 1 — 20121 Milano (MI)
P.IVA 01234567890 · PEC impiantidemo@pec.it
Tel. 02 0000000 · info@impiantidemo.it

Salva il contatto

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Allegato I — D.M. 22 gennaio 2008, n. 37

IMPRESA DICHIARANTE

Il/La sottoscritto/a **MARIO ROSSI** titolare o legale rappresentante dell'impresa **IMPIANTI DEMO S.R.L.**

operante nel settore **Impianti a gas uso domestico — UNI 7129 / UNI 7131** con sede in **Via Roma 1, 20121 Milano (MI)**

Telefono **02 0000000** P.IVA **01234567890**

☑ iscritta nel Registro Imprese (D.P.R. 581/1995) della C.C.I.A.A. di **MI n. 01234567890**

☐ iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane (L. 443/1985) di _____

ESECUTRICE DELL'IMPIANTO (DESCRIZIONE SCHEMATICA)

Realizzazione di nuovo impianto interno a gas metano per uso domestico, dal contatore all'appartamento: tubazione in rame da 22 mm a vista e sottotraccia, rubinetti di intercettazione, alimentazione di una caldaia murale a condensazione da 24 kW (tipo C, stagna) installata in cucina e di un piano cottura con dispositivo di sorveglianza fiamma. Evacuazione dei fumi con camino singolo a tetto in acciaio inox, aerazione del locale cucina con apertura permanente da 200 cm².

inteso come: ☑ **Nuovo impianto** ☐ Trasformazione ☐ Ampliamento ☐ Manutenzione straordinaria ☐ Altro

Nota — per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: _____

per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile: **kW**

COMMISSIONATO DA / UBICAZIONE

Commissionato da **Neri Anna** installato nei locali siti nel Comune di **Bareggio (MI)**

via **Garibaldi** n. **25** scala _____ piano _____ interno _____

di proprietà di **Neri Anna — Via Garibaldi 25, 20010 Bareggio**

in edificio adibito ad uso: ☐ Civile ☐ Commerciale ☐ Industriale ☐ Pubblico ☐ Altri usi tipologia (art. 1 D.M. 37/08): ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☑ **E** ☐ F ☐ G

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, **avendo in particolare**:

☑ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da: ☑ responsabile tecnico o titolare dell'impresa **MARIO ROSSI** ☐ progettista iscritto all'albo

☑ seguito la norma tecnica applicabile all'impiego
UNI 7129-1, 7129-2, 7129-3 e 7129-4 (impianti a gas domestici: rete, aerazione, scarico fumi, messa in servizio) — UNI 11137 (prova di tenuta) — UNI EN 1856-1 (camino metallico)

☑ installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6)

☑ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge

ALLEGATI OBBLIGATORI

☐ Progetto ai sensi degli articoli 5 e 7

☑ Schema di impianto realizzato

☑ Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali

☑ Relazione con tipologie dei materiali utilizzati

☐ Riferimento a dichiarazioni di conformità e/o rispondenza precedenti o parziali già esistenti

☐ Attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati

Allegati facoltativi: _____

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Il Dichiarante — MARIO ROSSI

Il Responsabile Tecnico — MARIO ROSSI

Data **07-10-2026**

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE O DEL PROPRIETARIO, ART. 8

Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.

Il committente **Neri Anna**

firma per ricevuta

SCHEDA B — RELAZIONE SCHEMATICA IMPIANTO

Impianti a gas uso domestico — UNI 7129 / UNI 7131

DICHIARAZIONE N°
0002-2026
DEL 07-10-2026

TIPO DI INTERVENTO EFFETTUATO

- ☑ **Nuovo impianto**
- ☐ Modifica impianto esistente
- ☑ **Installazione/allacciamento di apparecchi**
- ☐ Installazione di un tratto di tubazione
- ☐ Installazione di un pezzo speciale
- ☑ **Collegamento degli apparecchi al condotto fumario**
- ☑ **Realizzazione delle aperture di ventilazione**
- ☐ Realizzazione delle aperture di aerazione
- ☑ **Realizzazione di un nuovo condotto fumario**
- ☐ Risanamento del condotto fumario
- ☐ Realizzazione del collettore/canale da fumo
- ☐ Raccordo al collettore/canale da fumo esistente
- ☐ Solo predisposizione collettore/canale da fumo

ESEGUITO COME

- ☑ **Con apparecchi collegati**
- ☐ Solo predisposizione (terminali chiusi con tappi avvitati)
- ☐ Collegamento di apparecchio
- ☐ Sostituzione di apparecchio
- ☐ Adeguamento alla norma/regola tecnica
- ☐ Esecuzione in conformità di un progetto
- ☑ **Esecuzione e dimensionamento a cura dell'installatore**

CONDOTTO DI EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE

- ☑ **Camino singolo**
- ☐ Canna collettiva
- ☐ Canna collettiva ramificata
- ☐ Canna collettiva coassiale
- ☐ Scarico a parete (deroga)
- ☐ Sistema intubato
- ☑ **Scarico a tetto**

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO

TIPO DI GAS (METANO, GPL, ALTRO)	Metano
PORTATA TERMICA TOTALE (QN) (KW)	31.50
NUMERO DI APPARECCHI COLLEGATI	2
APERTURA DI VENTILAZIONE MINIMA RICHIESTA (CM²)	189
APERTURA DI VENTILAZIONE REALIZZATA (CM²)	200
APERTURA DI AERAZIONE REALIZZATA (CM²)	113
MATERIALE DELLE TUBAZIONI	Rame UNI EN 1057
DIAMETRO TUBAZIONE PRINCIPALE (MM)	22
PRESSIONE DI PROVA DI TENUTA (MBAR)	100
DURATA DELLA PROVA (MIN)	15

VENTILAZIONE E AERAZIONE

- ☐ Apparecchi di tipo B (aperti) presenti — ventilazione obbligatoria
- ☑ **Apparecchi di tipo C (stagni) — ventilazione non richiesta**
- ☑ **Piani di cottura con dispositivo di controllo della mancanza di fiamma**
- ☐ Elettrovalvola di intercettazione con rilevatore gas
- ☑ **Aerazione permanente realizzata verso l'esterno**

NORME DI RIFERIMENTO DEL SETTORE

UNI 7129-1 · UNI 7129-2 · UNI 7129-3 · UNI 7129-4 · UNI 7131 · UNI 11137

SEZ. II — APPARECCHI INSTALLATI

☑ Dichiaro che le apparecchiature installate sono conformi alle norme di prodotto

RIF.	FAMIGLIA	APPARECCHIO	COSTRUTTORE	MODELLO	Q.TÀ	POT. (KW)	MARCATURA
C01	Generatori di calore	Caldaia murale a condensazione tipo C	Immergas	Victrix Tera 24	1	24 kW	CE
C02	Apparecchi di cottura	Piano cottura 4 fuochi con termocoppie (tipo A)	Electrolux	Piano gas 60 cm	1	7,5 kW	CE

SEZ. III — TIPOLOGIA DEI PRODOTTI IMPIEGATI

Dichiaro che i materiali, le tubazioni, le giunzioni, i raccordi ed i pezzi speciali utilizzati sono previsti dalla norma di installazione e idonei al luogo di installazione.

RIF.	TIPOLOGIA COMPONENTE	LOCALE DI INSTALLAZIONE	COSTRUTTORE	MODELLO	Q.TÀ/M	SEZIONE/Ø	MARCHI/CERTIFICATI
M01	Tubo in Rame UNI EN 1057			Tubo in Rame UNI EN 1057	18 m	22 mm	Rame
M02	Gomito a pressare in Rame UNI EN 1057			Gomito a pressare in Rame UNI EN 1057	12	22 mm	Rame
M03	Valvola di intercettazione manuale			Valvola di intercettazione manuale	2	3/4"	Ottone
M04	Apertura di ventilazione o areazione			Apertura di ventilazione o areazione	1	10×20 cm	Plastica
M05	Condotto intubato			Condotto intubato	6 m	80 mm	Inox

MATERIALI E COMPONENTI NON SOGGETTI A NORME

RIF.	TIPOLOGIA COMPONENTE	LOCALE DI INSTALLAZIONE	COSTRUTTORE	MODELLO	ATTESTATI

ESAMI VISIVI

Commissionato da **Neri Anna** in qualità di committente delle opere realizzate.

- ☑ Impianto conforme a progetto / schema
- ☑ Materiali e componenti idonei (UNI 7129-1)
- ☑ Percorso e posa delle tubazioni conformi
- ☑ Rubinetti di intercettazione accessibili
- ☑ Collegamento degli apparecchi conforme
- ☑ Ventilazione e aerazione dei locali conformi
- ☑ Scarico dei prodotti della combustione conforme
- ☑ Apparecchi installati secondo le istruzioni del costruttore
- ☑ Dispositivi di sicurezza degli apparecchi funzionanti
- ☑ Assenza di fughe di gas alla prova di tenuta

PROVE STRUMENTALI E DI TENUTA

PROVA	VALORE	TEMPO	ESITO	STRUMENTO
Prova di tenuta della rete gas a 100 mbar per 15 minuti, nessuna caduta di pressione (UNI 7129-1, UNI 11137)	0 mbar di caduta		Positivo	Analizzatore fumi con manometro digitale (esempio) AF-2025-0187
Prova di tiraggio — non richiesta: caldaia di tipo C a camera stagna	— Pa		Non applicabile	
Analisi dei prodotti della combustione della caldaia: CO corretto	40 ppm		Positivo	Analizzatore fumi con manometro digitale (esempio) AF-2025-0187

STRUMENTO DI MISURA

Analizzatore fumi con manometro digitale (esempio) AF-2025-0187 — taratura del 10-03-2026



Il Responsabile Tecnico

firma

Il Committente

SCHEDA F — LIBRETTO D'USO E MANUTENZIONE

Impianti a gas uso domestico — UNI 7129 / UNI 7131

DICHIARAZIONE N°
0002-2026
DEL 07-10-2026

DATI DELL'IMPIANTO

UBICAZIONE	PROPRIETARIO / COMMITTENTE	RESPONSABILE TECNICO
Via Garibaldi 25, Bareggio	Neri Anna	MARIO ROSSI

1 — INFORMAZIONI GENERALI

Le indicazioni che seguono devono essere applicate dal proprietario e/o dall'occupante dell'unità immobiliare, che la legge individua come responsabili del corretto esercizio e della manutenzione dell'impianto. Il libretto va consegnato a un eventuale nuovo proprietario o occupante.

Lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento o modifica eseguiti da soggetti non abilitati, la mancata manutenzione periodica e l'uso improprio non consentono di garantire il funzionamento sicuro dell'impianto. Se senti odore di gas: chiudi il rubinetto generale vicino al contatore, apri le finestre, non accendere luci o apparecchi elettrici e non usare fiamme; chiama il pronto intervento del distributore da fuori casa. Non chiudere né ostruire l'apertura di aerazione della cucina.

2 — PRECAUZIONI PER L'USO

- Non manomettere l'impianto e i suoi dispositivi di sicurezza, controllo e regolazione.
- Segnalare all'impresa manutentrice qualsiasi anomalia o malfunzionamento.
- Qualsiasi modifica o ampliamento va eseguito da un'impresa abilitata ai sensi del D.M. 37/2008.

Usa la caldaia e il piano cottura come indicato nei libretti del costruttore consegnati. Non modificare la tubazione, il camino o le aperture: qualsiasi modifica va fatta da un'impresa abilitata con una nuova dichiarazione.

3 — CONTROLLI A CURA DELL'UTENTE

- Controllare periodicamente lo stato dell'impianto secondo le indicazioni dei costruttori degli apparecchi installati.

4 — MANUTENZIONE A CURA DI IMPRESA ABILITATA

- Far eseguire la manutenzione periodica da un'impresa abilitata con la frequenza indicata dai costruttori e dalle norme del settore.

Caldaia: manutenzione secondo il libretto del costruttore e controllo di efficienza energetica alle scadenze previste in Lombardia, con invio del rapporto al CURIT. Tubo flessibile del piano cottura: controllare la data di scadenza e sostituirlo quando serve.

REGISTRO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

DATA	INTERVENTO ESEGUITO	IMPRESA / TECNICO	FIRMA

SCHEDA G1 — COMPOSIZIONE FASCICOLO E SEZIONE FINALE

DICHIARO

che il presente fascicolo tecnico relativo alla dichiarazione di conformità n° **0002-2026** del **07-10-2026** è composto dalle seguenti parti:

- ☑ **1.** Scheda 0 — Dichiarazione di conformità
- ☑ **2.** Scheda B — Relazione schematica impianto
- ☑ **3.** Scheda C — Relazione tipologica dei materiali: apparecchi
- ☑ **4.** Scheda D — Relazione tipologica dei materiali: materiali e componenti
- ☑ **5.** Scheda E — Verifiche
- ☑ **6.** Scheda F — Libretto d'uso e manutenzione
- ☑ **7.** Scheda G1 — Composizione fascicolo e sezione finale
- ☑ **8.** Ricevuta di consegna al committente

SEZIONE FINALE

IMPRESA / DITTA (RAGIONE SOCIALE)	TITOLARE IMPRESA	RESPONSABILE TECNICO
IMPIANTI DEMO S.R.L.	MARIO ROSSI	MARIO ROSSI



Firma del Responsabile Tecnico

firma

Il Committente — Neri Anna (per presa visione)

Copia rilasciata a: **Ditta - Dichiarante** — fascicolo composto da 9 schede.

RICEVUTA DI CONSEGNA AL COMMITTENTE

Dichiarazione di conformità, allegati obbligatori e libretto d'uso e manutenzione

DICHIARAZIONE N°
0002-2026
DEL 07-10-2026

IL COMMITTENTE

Il/La sottoscritto/a **Neri Anna**

committente dei lavori eseguiti presso **Via Garibaldi 25, Bareggio (MI)**

dichiara di aver ricevuto dall'impresa **IMPIANTI DEMO S.R.L.**:

☑ la dichiarazione di conformità n° **0002-2026** del **07-10-2026**, redatta secondo l'Allegato I del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37;
☑ gli allegati obbligatori (relazione con le tipologie dei materiali, schema dell'impianto, copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali);
☑ il libretto d'uso e manutenzione dell'impianto;

e di averne preso visione.

INFORMAZIONI PER IL COMMITTENTE E IL PROPRIETARIO

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 37/2008 il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli impianti ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3, e a conservare la dichiarazione di conformità con i relativi allegati, da consegnare in caso di vendita o locazione dell'immobile.

Il proprietario dell'impianto è tenuto ad adottare le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente, avvalendosi del libretto d'uso e manutenzione consegnato (artt. 1375 e 1490 c.c.: esecuzione del contratto secondo buona fede e garanzia per i vizi).

La dichiarazione di conformità va presentata, ove richiesto, allo sportello unico per l'edilizia del Comune e al distributore di energia per l'attivazione della fornitura.

CONSEGNA

LUOGO
Bareggio

DATA DI CONSEGNA
07-10-2026



Per l'impresa — IMPIANTI DEMO S.R.L.

firma

Il Committente — Neri Anna (per ricevuta e presa visione)

Allegati Tecnici Obbligatori

Tab 1. (Decreto 37/08, Delibera AEEG n. 40/14)

Impresa/Ditta **IMPIANTI DEMO S.R.L.** Responsabile Tecnico/Titolare **MARIO ROSSI**

Dichiarazione di conformità n° **0002-2026** Modulo "Allegato I" del: .....

Committente **Neri Anna** **Punto di Riconsegna PDR (*)** : **00880000000000**

☐ Progettista impianto gas (nomin.): ..... N° iscr.: ..... data esecuz.: .....

☐ Prog.ta camino/canna collettiva (nomin.): ..... N° iscr.: ..... data esecuz.: .....

Dichiarazioni di Conformità precedenti/parziali:

☐ Impianto gas, rif. n° ..... data ..... Impresa / Ditta .....

☐ Camino/canna fumaria, rif. n° ..... data ..... Impresa / Ditta .....

☑ impianto domestico/similare ☐ centrale termica


(per impianti con P > 350 kW è necessario allegare il parere di Conformità VVF)

Portata termica complessiva P= **31.5** **kW**

(somma delle portate termiche di tutti gli apparecchi allacciati e delle prese predisposte)

(*) obbligatorio nel caso di Committente diverso dal "Richiedente-All. H" (in alternativa indicare Comune e indirizzo dell'impianto)

DISEGNO dell'impianto realizzato. In assenza del disegno dettagliato, per descrivere l'intervento, tutti i materiali utilizzati devono essere elencati nella successiva tabella. Riferimenti a certificati o attestati ecc. sono obbligatori in caso di utilizzo di materiali non riconducibili alla norma di installazione adottata. **NOTA.** Identificare in modo inequivocabile ogni componente (es. numeri e lettere) e riportare nella colonna rif. Tab. 2 tale identificazione.

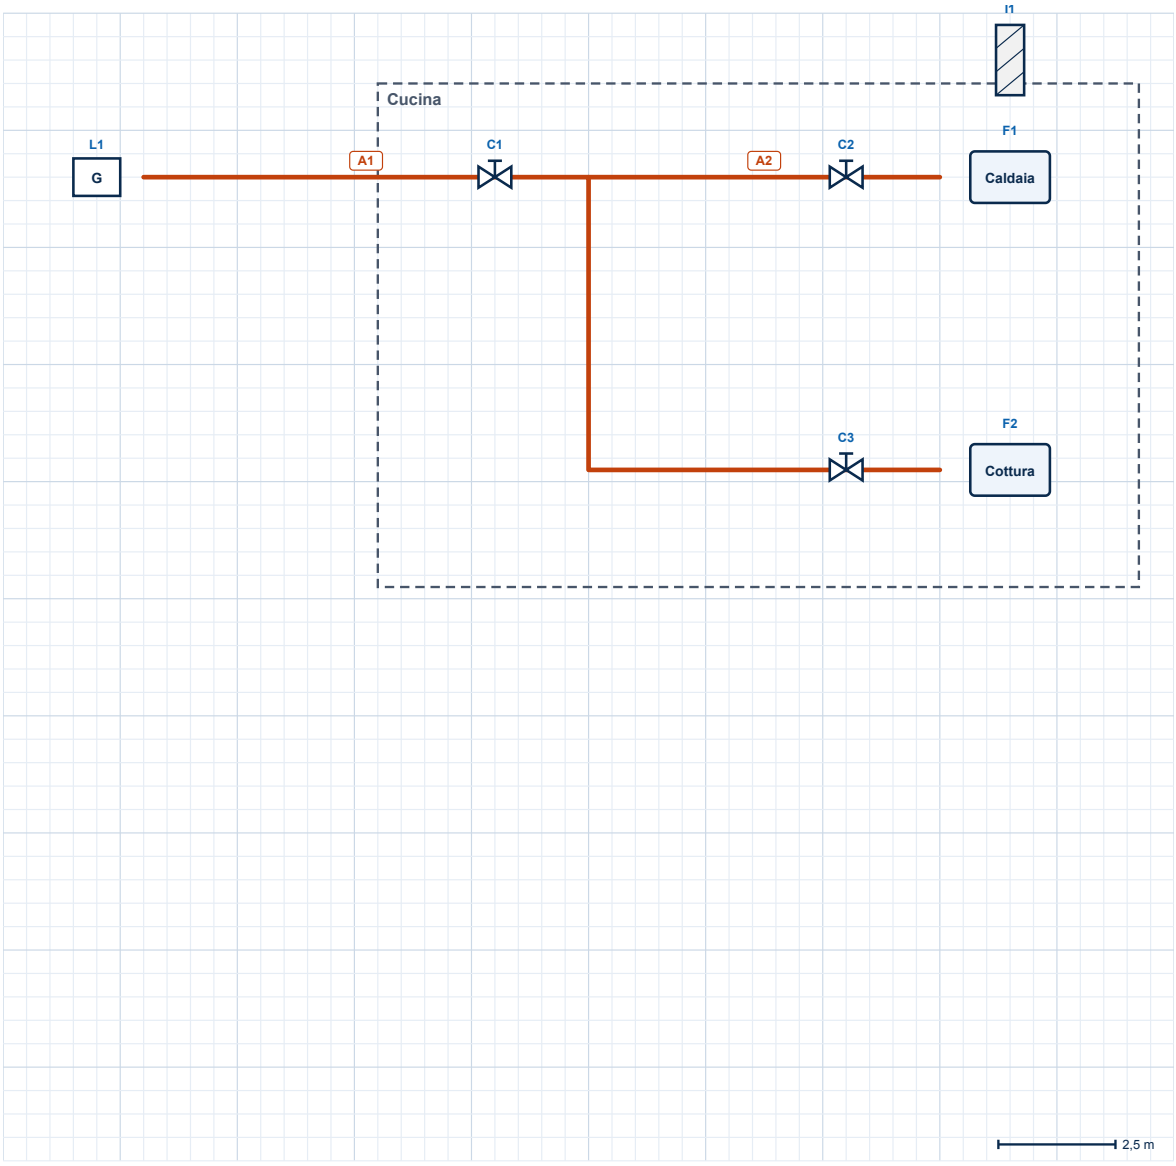

Legenda:

A= Tubo (indicare: materiale, diametro, lunghezza.
B= Raccordi (gomiti, riduzioni, nipples, manicotti, ecc.).
C= Rubinetti.
D= Tubi guaine.
E= Tubi flessibili per collegamento agli apparecchi.
F= Apparecchio a gas.
G= Apertura di ventilazione
H= Canale da fumo.
I= Camino/C.f.
L= Contatore
M= Regolatore di pressione
N= Tappo / predisposizione
O= Elettrovalvola
P= Giunto dielettrico
Q=.....
R=.....
S=.....

Tab. 2 - Descrizione dell'opera come eseguita

Dichiaro che i materiali, le tubazioni le giunzioni, i raccordi ed i pezzi speciali utilizzati sono previsti dalla norma/regola di installazione:

☑ UNI 7129:2015; ☐ Decreto Ministeriale 12/04/1996; ☐ Altro .....

Elenco materiali e componenti utilizzati per la realizzazione dell'impianto gas (obbligo compilazione in mancanza del disegno)

Rif.	Ubicazione (luogo/locale esatto di posa)	Componente	Materiale (prevalente)	Quantità n°	Diametro mm	Lunghezza m	Installazione	
							tipo giunzione	tipo di posa
L1	**Vano contatori al piano terra**	**Contatore gas G4 del distributore**		**1**				
A1		**Tubo**	**Rame**		**22**	**23,25**	**a pressare**	**a vista e sottotraccia**
A2		**Tubo**	**Rame**		**22**	**7,50**	**a pressare**	**sottotraccia**
C1		**Rubinetti**	**Ottone**	**1**	**3/4"**		**filettata**	**a vista**
C2		**Rubinetti**	**Ottone**	**1**	**3/4"**		**filettata**	**a vista**
C3		**Rubinetti**	**Ottone**	**1**	**3/4"**		**filettata**	**a vista**
F1	**Cucina**	**Caldaia a condensazione tipo C 24 kW**		**1**				
F2	**Cucina**	**Piano cottura 4 fuochi**		**1**				
I1	**Parete esterna cucina, sbocco a tetto**	**Camino singolo inox Dn 80**		**1**				

Note:

.....

Note:

.....

Tab. 3 - Verifica della tenuta/collaudo

Dichiaro di aver effettuato, con esito positivo, la seguente prova:

☑ tenuta/collaudo delle tubazioni gas, in conformità alla norma UNI 7129-1:2015

☐ tenuta/collaudo delle tubazioni gas, in conformità al Decreto Ministeriale 12/04/1996

☐ tenuta/collaudo delle tubazioni gas, in conformità alla Norma .....

☐ tenuta/collaudo delle tubazioni gas, alla pressione di ..... (.....) per un tempo di .....

(minuti)

Note: .....

Tab. 4 – Predisposizioni lasciate in sicurezza con tappo filettato o con rubinetto con tappo filettato:

Rif.	Ubicazione della predisposizione (esterno balcone, esterno vano tecnico, cucina, soggiorno, monolocale, ecc.)	Portata termica (kW)	Aerazione o aerabilità locale di ubicazione
			☐ aerato ☐ aerabile
			☐ aerato ☐ aerabile
			☐ aerato ☐ aerabile

Tab. 5 - Apparecchi allacciati o preesistenti:

Rif.	Ubicazione	Apparecchio	Tipo	Portata Termica (kW)	Tipo di collegamento	Allacciato / Preesistente	Ventilazione (cm²)	Aerazione (cm²)
F1		**Caldaia murale a condensazione tipo C Immergas Victrix Tera 24**		**24 kW**		**Allacciato**		
F2		**Piano cottura 4 fuochi con termocoppie (tipo A) Electrolux Piano gas 60 cm**		**7,5 kW**		**Allacciato**		
Superfici effettive totali di aerazione e ventilazione dei locali con più apparecchi installati:								

☐ **Si dichiara che i locali di installazione degli apparecchi di tipo C sono aerabili**

Apparecchi di cottura allacciati o preesistenti (specificità):

Si dichiara che i piani di cottura allacciati dalla Ditta, sono dotati di dispositivi di controllo per mancanza fiamma.

☐ **Si dichiara inoltre che anche i piani di cottura preesistenti sono dotati di dispositivi di controllo per mancanza fiamma.**

☐ Apertura di ventilazione con superficie effettiva (cm²) .....

☐ Cappa a flusso forzato o elettroventilatore con espulsione all'esterno tramite ☐ camino singolo oppure ☐ diretta all'esterno

☐ Cappa a flusso naturale con espulsione all'esterno tramite ☐ canna collettiva oppure ☐ diretto all'esterno

☐ Apertura di aerazione diretta all'esterno con superficie effettiva (cm²) ..... (posizione in alto) quota da pavimento .....

Tab. 6.1 APPARECCHIO: ..... TIPO ☐ B ☐ C [Rif.: .....]

SCARICO FUMI: ☐ Camino singolo ☐ Canna collettiva ☐ Canna collettiva ramificata ☐ Sistema intubato ☐ Diretto a parete ☐ Diretto a tetto REALIZZAZIONE SISTEMA SCARICO FUMI: ☐ contemporanea all'impianto ☐ preesistente

Modalità espulsione fumi:	CANALE DA FUMO				Le modalità di scarico sono compatibili con la legislazione vigente (1)
	Diametro (mm)	Lungh. I° verticale (m)	Lungh. sub-orizz. (m)	N° di curve	
☐ Tiraggio naturale					☐ sì
☐ Tiraggio forzato	☐ Rispettato le prescrizioni del fabbricante dell'apparecchio (1)				☐ sì

(1) solo per apparecchi allacciati dalla Ditta che compila e firma l'attestazione di corretta esecuzione dell'impianto.

Tab. 6.2 APPARECCHIO: ..... TIPO ☐ B ☐ C [Rif.: .....]

SCARICO FUMI: ☐ Camino singolo ☐ Canna collettiva ☐ Canna collettiva ramificata ☐ Sistema intubato ☐ Diretto a parete ☐ Diretto a tetto REALIZZAZIONE SISTEMA SCARICO FUMI: ☐ contemporanea all'impianto ☐ preesistente

Modalità espulsione fumi:	CANALE DA FUMO				Le modalità di scarico sono compatibili con la legislazione vigente (1)
	Diametro (mm)	Lungh. I° verticale (m)	Lungh. sub-orizz. (m)	N° di curve	
☐ Tiraggio naturale					☐ sì
☐ Tiraggio forzato	☐ Rispettato le prescrizioni del fabbricante dell'apparecchio (1)				☐ sì

(1) solo per apparecchi allacciati dalla Ditta che compila e firma l'attestazione di corretta esecuzione dell'impianto.

Tab. 6.3 APPARECCHIO: ..... TIPO ☐ B ☐ C [Rif.: .....]
SCARICO FUMI: ☐ Camino singolo ☐ Canna collettiva ☐ Canna collettiva ramificata ☐ Sistema intubato
☐ Diretto a parete ☐ Diretto a tetto REALIZZAZIONE SISTEMA SCARICO FUMI: ☐ contemporanea all'impianto ☐ preesistente

Modalità espulsione fumi:	CANALE DA FUMO				Le modalità di scarico sono compatibili con la legislazione vigente (1)
	Diametro (mm)	Lungh. I° verticale (m)	Lungh. sub-orizz. (m)	N° di curve	
☐ Tiraggio naturale					☐ sì
☐ Tiraggio forzato	☐ Rispettato le prescrizioni del fabbricante dell'apparecchio (1)				☐ sì

(1) solo per apparecchi allacciati dalla Ditta che compila e firma l'attestazione di corretta esecuzione dell'impianto.

Tab. 6.4 APPARECCHIO: ..... TIPO ☐ B ☐ C [Rif.: .....]
SCARICO FUMI: ☐ Camino singolo ☐ Canna collettiva ☐ Canna collettiva ramificata ☐ Sistema intubato
☐ Diretto a parete ☐ Diretto a tetto REALIZZAZIONE SISTEMA SCARICO FUMI: ☐ contemporanea all'impianto ☐ preesistente

Modalità espulsione fumi:	CANALE DA FUMO				Le modalità di scarico sono compatibili con la legislazione vigente (1)
	Diametro (mm)	Lungh. I° verticale (m)	Lungh. sub-orizz. (m)	N° di curve	
☐ Tiraggio naturale					☐ sì
☐ Tiraggio forzato	☐ Rispettato le prescrizioni del fabbricante dell'apparecchio (1)				☐ sì

(1) solo per apparecchi allacciati dalla Ditta che compila e firma l'attestazione di corretta esecuzione dell'impianto.

Annotazioni della Ditta che ha eseguito i lavori:

.....

Data chiusura lavori: **07/10/2026**

Data della compilazione: **07/10/2026**

Timbro

IMPIANTI DEMO S.R.L.
VIA ROMA 1 - 20121 MILANO
P.IVA 01234567890
INFO@IMPIANTIDEMO.IT

Il Responsabile tecnico/titolare: **MARIO ROSSI** firma: .....
(leggibile)

Il Committente (per presa visione): **Neri Anna** firma: .....
(leggibile)

Quest'allegato obbligatorio si compone di n° 4 fogli.
Se risultano necessarie ulteriori descrizioni, è possibile allegare più copie di questo modulo; in tal caso numerare progressivamente le pagine, in modo che sia chiara la sequenza dei moduli stessi.
Le firme possono essere apposte solo sul modulo finale.